

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов

МП

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22303-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина №166-К ул.Полевая 24, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Полевая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 09:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14728 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22303-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22303-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22303-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина №166-К ул.Полевая 24, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Полевая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 09:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14728 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22303-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22303-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1125311203
2	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	961
3	Фотометр, Эксперт 003	1270
4	Программируемая двухкамерная печь, ПДП-Аналитика	209
5	Анализатор вольтамперометрический, эконикс эксперт	615
6	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
7	Комплекс ртутметрический универсальный, УКР-1	0573
8	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
9	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,81±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,30±0,80	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола: 

Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22303-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

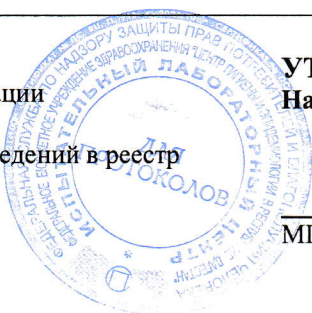

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22295-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина №166-К, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п.
сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Полевая

5. Условия отбора:

Дата отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14723 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22295-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания

Протокол испытаний № 05-00/22295-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

элементов методами атомной спектроскопии.;
ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
ФР.1.31.2011.10126 Массовая концентрация меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах. Измерения методом инверсионной вольтамперометрии

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
3	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
4	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
6	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,98±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,40±0,81	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
10	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0110±0,0022	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Ртуть (Hg, суммарно)	мкг/дм ³	Менее 0,2	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31950-2012 метод 2

Ответственный за оформление протокола: 
Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22295-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22306-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВИЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВИЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина , ул. Главная, 27 с. Байрамаул, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Главная, д. 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14730 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22306-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22306-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1125311203
2	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	961
3	Фотометр, Эксперт 003	1270
4	Программируемая двухкамерная печь, ПДП-Аналитика	209
5	Анализатор вольтамперометрический, эконикс эксперт	615
6	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
7	Комплекс ртутметрический универсальный, УКР-1	0573
8	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
9	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,86±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,00±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола: 
 Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22306-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

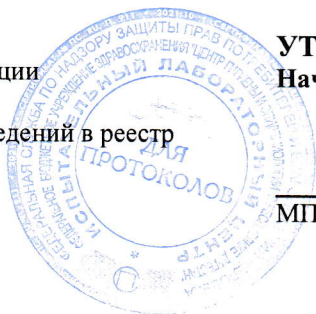

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22298-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина, ул. Главная, с. Байрамаул, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Главная, д. 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025 09:20 - 09:20

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14725 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22298-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания

Протокол испытаний № 05-00/22298-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

элементов методами атомной спектроскопии.;
ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
ФР.1.31.2011.10126 Массовая концентрация меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах. Измерения методом инверсионной вольтамперометрии

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
3	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
4	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
6	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,86±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,00±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
10	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Более 0,05	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Ртуть (Hg, суммарно)	мкг/дм ³	Менее 0,2	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31950-2012 метод 2

Ответственный за оформление протокола: 
Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22298-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22305-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина № 163-К, ул. Набережная, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Набережная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14729 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22305-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22305-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1125311203
2	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	961
3	Фотометр, Эксперт 003	1270
4	Программируемая двухкамерная печь, ПДП-Аналитика	209
5	Анализатор вольтамперометрический, эконикс эксперт	615
6	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
7	Комплекс ртутеметрический универсальный, УКР-1	0573
8	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
9	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,89±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,00±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22305-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан


Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

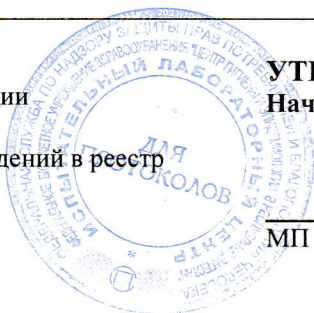

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22297-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина № 163-К, ул. Набережная, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Набережная

5. Условия отбора:

Дата отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14724 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22297-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания

Протокол испытаний № 05-00/22297-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

элементов методами атомной спектроскопии;
 ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
 ФР.1.31.2011.10126 Массовая концентрация меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах. Измерения методом инверсионной вольтамперометрии

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
3	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
4	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
6	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
8	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,64±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,05±0,76	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
10	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Более 0,05	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Ртуть (Hg, суммарно)	мкг/дм ³	Менее 0,2	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31950-2012 метод 2

Ответственный за оформление протокола:

Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22297-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов

МП

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22301-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина № 1/61, с. Генжеаул, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14727 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22301-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания

Протокол испытаний № 05-00/22301-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

элементов методами атомной спектроскопии.;
ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
ФР.1.31.2011.10126 Массовая концентрация меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах. Измерения методом инверсионной вольтамперометрии

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
3	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
4	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
6	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм ³	0,200±0,040	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,80±0,57	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
10	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0050±0,0010	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,1±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Нитраты (NO3-)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Нитриты (NO2-)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Ртуть (Hg, суммарно)	мкг/дм ³	Менее 0,2	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31950-2012 метод 2

Ответственный за оформление протокола: 
Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22301-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22308-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина № 1/61, с. Генжеаул, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14732 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22308-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22308-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,05±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,78±0,57	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22308-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов

МП

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22307-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоснабжение с.Байрамаул, артскважина № 2/76, ул. Асхабова 45, с. Генжеаул, Дагестан Респ,
м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Асхабова А.К., д. 45

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14731 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22307-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/22307-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1125311203
2	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	961
3	Фотометр, Эксперт 003	1270
4	Программируемая двухкамерная печь, ПДП-Аналитика	209
5	Анализатор вольтамперометрический, эконикс эксперт	615
6	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
7	Комплекс ргутеметрический универсальный, УКР-1	0573
8	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
9	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 24.07.2025 09:50 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,82±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,70±0,56	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:



Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22307-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22300-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: артскважина № 2/76, ул. Асхабова 45, с. Генжеаул, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п.
сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Асхабова А.К., д. 45

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.07.2025

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 09:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

14726 Акт отбора от 24 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22300-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания

Протокол испытаний № 05-00/22300-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

элементов методами атомной спектроскопии.;
 ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии;
 ФР.1.31.2011.10126 Массовая концентрация меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах. Измерения методом инверсионной вольтамперометрии

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
 Лаборатория физико-химических исследований
 Образец поступил 24.07.2025 09:50
 дата начала испытаний 24.07.2025 09:50, дата окончания испытаний 25.07.2025 13:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
3	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
4	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
6	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ФР.1.31.2011.10126
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,100±0,030	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,76±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,75±0,56	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
10	Марганец	мг/дм ³	0,104±0,02	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)
11	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,7±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Ртуть (Hg, суммарно)	мкг/дм ³	Менее 0,2	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31950-2012 метод 2

Ответственный за оформление протокола:

Э.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22300-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

МП

Н.Ю. Гасанова

29.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/04125-25 - 05-00-21/04134-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534005816 ОГРН 1020501764799)

2. Юридический адрес: 368026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. БАЙРАМАУЛ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский

3. Наименование образца испытаний:

- Проба № 05-00-21/04125-25 - артскважина,
- Проба № 05-00-21/04126-25 - артскважина,
- Проба № 05-00-21/04127-25 - артскважина,
- Проба № 05-00-21/04128-25 - артскважина,
- Проба № 05-00-21/04129-25 - артскважина,
- Проба № 05-00-21/04130-25 - Вода питьевая из разводящей сети,
- Проба № 05-00-21/04131-25 - Вода питьевая из разводящей сети,
- Проба № 05-00-21/04132-25 - Вода питьевая из разводящей сети,
- Проба № 05-00-21/04133-25 - Вода питьевая из разводящей сети,
- Проба № 05-00-21/04134-25 - Вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора:

- Проба № 05-00-21/04125-25 - водоснабжение с.Байрамаул, ул. Молодежная, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Полевая,
- Проба № 05-00-21/04126-25 - водоснабжение с.Байрамаул, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Набережная, скважина 163-к,
- Проба № 05-00-21/04127-25 - водоснабжение с.Байрамаул, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Главная, д. 27,
- Проба № 05-00-21/04128-25 - Водоснабжение села Генжеаул, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Асхабова А.К., скважина № 2/76,
- Проба № 05-00-21/04129-25 - Водоснабжение села Генжеаул, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, скважина № 1/61,
- Проба № 05-00-21/04130-25 - водопроводный кран, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Полевая, д. 24, от скважины № 166,

Протокол испытаний № 05-00-21/04125-25 - 05-00-21/04134-25 от 29.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 05-00-21/04131-25 - водоснабжение с.Байрамаул, водопроводный кран, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Набережная, от скважины №163,
Проба № 05-00-21/04132-25 - водоснабжение с.Байрамаул, водопроводный кран, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Байрамаул, ул Главная, д. 27,
Проба № 05-00-21/04133-25 - Водоснабжение села Генжеаул, водопроводный кран, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Асхабова А.К., от скважины 2/71,
Проба № 05-00-21/04134-25 - Водоснабжение села Генжеаул, водопроводный кран, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. сельсовет Байрамаульский, с Генжеаул, ул Асхабова А.К., от скважины 2/71

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/04125-25 - 23.07.2025 10:10,
Проба № 05-00-21/04126-25 - 23.07.2025 10:20,
Проба № 05-00-21/04127-25 - 23.07.2025 10:40,
Проба № 05-00-21/04128-25 - 23.07.2025 10:55,
Проба № 05-00-21/04129-25 - 23.07.2025 11:10,
Проба № 05-00-21/04130-25 - 23.07.2025 11:15,
Проба № 05-00-21/04131-25 - 23.07.2025 11:30,
Проба № 05-00-21/04132-25 - 23.07.2025 11:45,
Проба № 05-00-21/04133-25 - 23.07.2025 12:00,
Проба № 05-00-21/04134-25 - 23.07.2025 10:10

Ф.И.О., должность: Умалатова Д. Б. и.о. главы МО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ БАЙРАМАУЛЬСКИЙ" ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/04125-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04126-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04127-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04128-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04129-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04130-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04131-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04132-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04133-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 05-00-21/04134-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-40 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/04125-00-25, 05-00-21/04126-00-25, 05-00-21/04127-00-25, 05-00-21/04128-00-25, 05-00-21/04129-00-25, 05-00-21/04130-00-25, 05-00-21/04131-00-25, 05-00-21/04132-00-25, 05-00-21/04133-00-25, 05-00-21/04134-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04125-25 Образец поступил 23.07.2025 15:40 дата начала испытаний 23.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04126-25 Образец поступил 23.07.2025 15:40 дата начала испытаний 23.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04127-25 Образец поступил 23.07.2025 15:40 дата начала испытаний 23.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04128-25 Образец поступил 23.07.2025 15:40 дата начала испытаний 23.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04129-25 Образец поступил 23.07.2025 15:40 дата начала испытаний 23.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04130-25 Образец поступил 23.07.2025 15:50 дата начала испытаний 23.07.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04131-25 Образец поступил 23.07.2025 15:50 дата начала испытаний 23.07.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:01					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04132-25 Образец поступил 23.07.2025 15:50 дата начала испытаний 23.07.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.07.2025 11:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04133-25 Образец поступил 23.07.2025 15:50 дата начала испытаний 23.07.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.07.2025 10:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/04134-25 Образец поступил 23.07.2025 15:50 дата начала испытаний 23.07.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.07.2025 10:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/04125-25 - 05-00-21/04134-25 от 29.07.2025